



PUMPIRAN
NAVID SAHAND

پمپیران
نویدسه‌ند



دفترچه راهنمای الکتروپمپ‌های لجن‌کش و کف‌کش


صنایع پمپ‌سازی نوید سه‌ند

سازنده پمپ‌های


کف‌کش / لجن‌کش / ملخی / دو مخشه

پمپ‌های نفت و پتروشیمی

و سایر الکتروپمپ‌های سفارشی

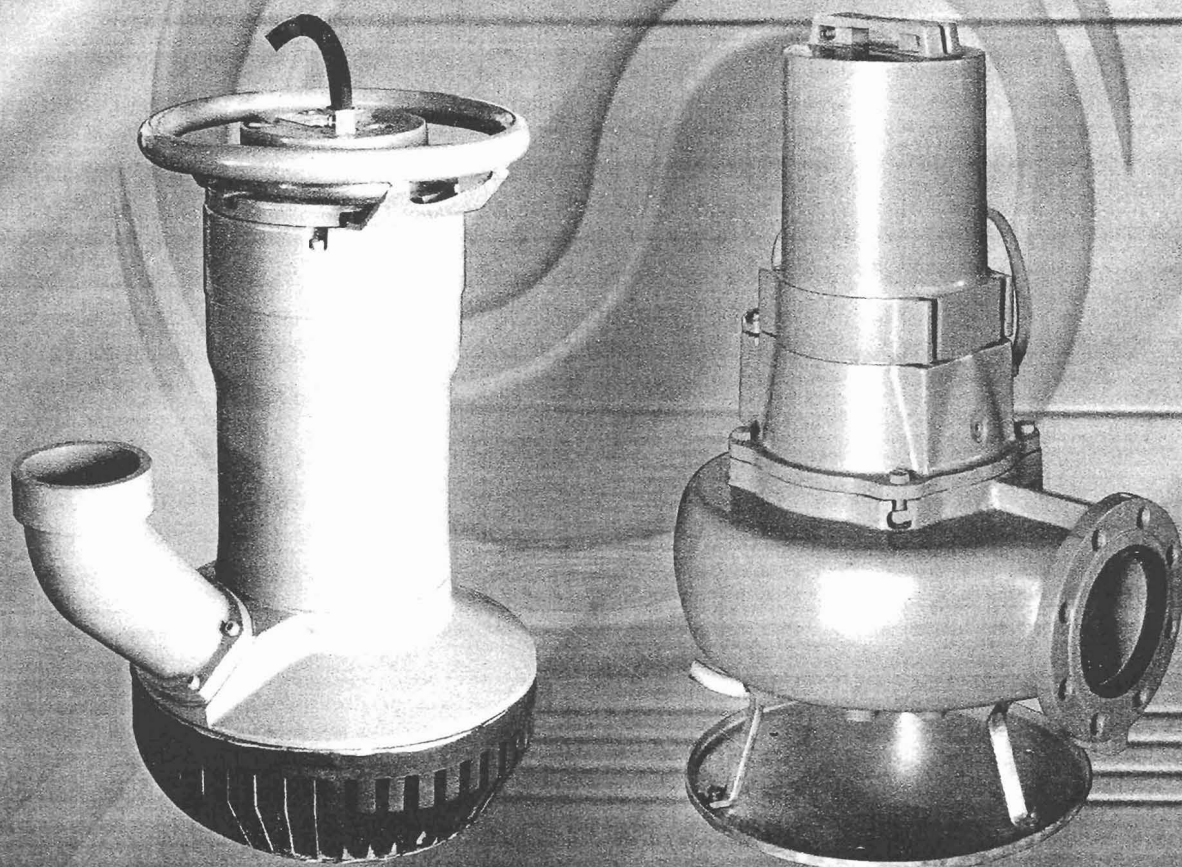

۲	- مقدمه
۳	۱- اطلاعات عمومی و موارد کاربرد الکترود پیمپهای لجن کش و کف کش
۵	۲- حمل الکترود پیمپها
۵	۳- راه اندازی الکترود پیمپهای لجن کش و کف کش
۵	- تست مقاومت عایقی
۶	- اتصالات الکتریکی
۶	- اتصال کابل قدرت
۹	- کنترل جهت دوران
۱۰	- اتصال کابل کنترل
۱۱	۴- نصب الکترود پیمپهای لجن کش و کف کش
۱۱	- نصب الکترود پیمپهای لجن کش
۱۱	الف- نصب ثابت
۱۳	ب- نصب متحرک
۱۴	- نصب الکترود پیمپهای کف کش
۱۴	الف- نصب ثابت
۱۴	ب- نصب متحرک
۱۵	۵- تعمیر و نگهداری الکترود پیمپها
۱۷	۶- کلید قطع و وصل بر اساس سطح مایع
۱۸	۷- دفعات مجاز روشن و خاموش کردن الکترود پیمپ در ساعت
۱۸	- استارت و راه اندازی

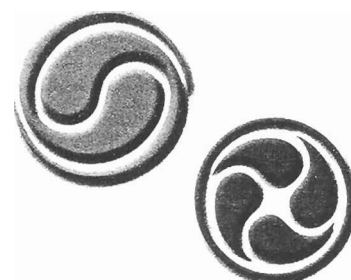




صنایع پمپ سازی نوید سهند سازنده انواع الکتروپمپهای مستغرق کف کش، لجن کش، ملخی شناور، دو مکشه، پمپ های نفت و پتروشیمی و سایر پمپهای سفارشی می باشد. امروزه نگهداری و بهبود محیط زیست و بهره برداری آب کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است الکتروپمپهای تولیدی این شرکت، عمدتاً جهت انتقال آب و فاضلاب، آبهای حاوی ماسه های ریز و ساینده، آبهای زاید باران و سیلابها، پسابهای گودالها در حین زهکشی، انتقال آب نهرها و آبیاری مزارع استفاده می گردد که تحت لیسانس **KSB** آلمان طراحی و ساخته می شوند.

محصولات این شرکت می تواند نقش بسیار مهمی در حفاظت از منابع آب و ادامه چرخه آن در طبیعت با توجه به کاربرد آنها در جمع آوری و تخلیه و تصفیه فاضلابهای صنعتی و خانگی داشته باشد. شرکت پمپ سازی نوید سهند محصولات خود را با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات دقیق، مدرن و امکانات عظیم آزمایشگاهی و با بهره گیری از کادر متخصص و فنی و با بیش از سی سال سابقه در امر تولید انواع الکتروپمپهای مورد نیاز کشور، آمادگی قبول طراحی و ساخت انواع الکتروپمپها را نیز دارد. در این دفترچه راهنمایی های لازم درباره موارد کاربرد پمپها، طرز اتصال الکتریکی آنها به مدار تابلو، نحوه راه اندازی الکتروپمپ ارائه شده است، ضمناً توصیه می گردد که فرمهای تضمین خدمات حتماً توسط مصرف کننده مطالعه و تکمیل گردد.

۱- موارد کاربرد و اطلاعات عمومی

الف: الکتروپمپهای لجن کش


این الکتروپمپها جهت پمپاژ مایعات دارای ذرات جامد معلق و الیاف بلند، فاضلاب، آبهای آلوده، شلاکه آبهای گل آلود و... مناسب می باشد. در این الکتروپمپها نسبت به نوع سیال مورد پمپاژ می توان از پروانه تک پره ای و پروانه یک طرف باز و یا چند پره استفاده نمود.

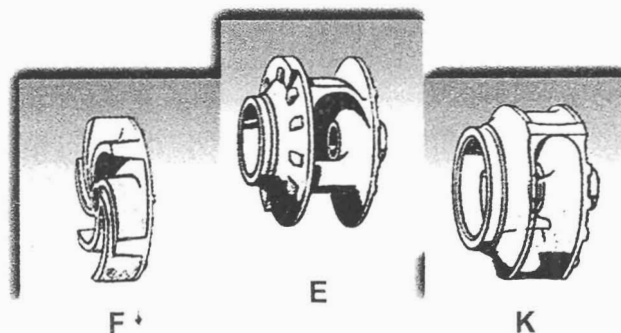

الکتروموتور مورد استفاده در این پمپها از نوع سه فاز می باشد. در ناحیه آببندی محور و در حد فاصل بین الکتروموتور و پمپ از دو نوع آببند مکانیکی مختلف با یک محفظه روغن استفاده می شود به سبب لزوم خنک کاری الکتروموتور و احتراز از ارتعاش، نباید الکتروپمپ در شرایط خشک استارت شود جهت نصب این الکتروپمپها احتیاجی به شرایط خاص محل نصب نبوده و به راحتی با قرار دادن الکتروپمپ در داخل سیال مورد نظر و نصب اتصالات الکتریکی و لوله تخلیه نسبت به پمپاژ سیال می توان اقدام نمود.

تذکر: اندازه قطعات جامدی که الکتروپمپهای لجن کش می توانند پمپاژ کنند بر اساس پاساژ پروانه الکتروپمپ قابل تعریف می باشد در صورتیکه اندازه مواد جامد بیشتر از حد مجاز باشد از توری مناسب استفاده کنید.


الکتروپمپ باید مطابق شرایط ذکر شده در پلاک (دبی، هد، دور...) کار کند. قبل از راه اندازی پمپ دستورالعمل و توصیه های دفترچه راهنما را مطالعه کرده و موارد ذکر شده رعایت شود. در حین کارکرد پمپ جریان و ولتاژ بایستی ثابت بماند. اگر پمپ خارج از شرایط قید شده در پلاک بکار گرفته شود، احتمالاً الکتروپمپ آسیب دیده و موجب خرابی قطعات آن خواهد شد.

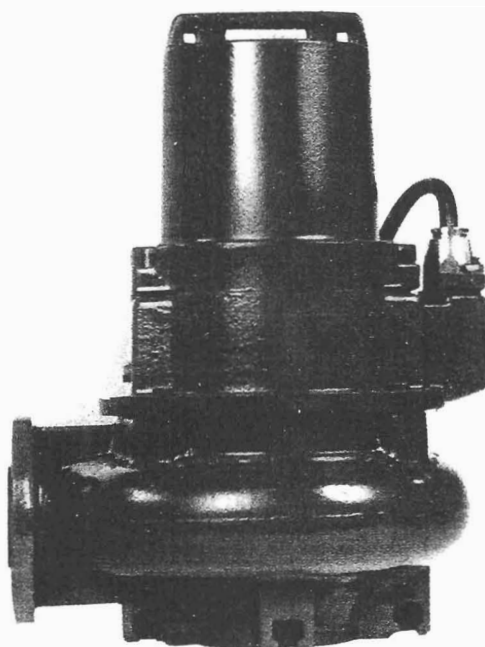



● ب: الکتروپمپهای کفکش:

این نوع الکتروپمپها برای پمپاژ آب صاف طراحی شده‌اند و با توجه به امتیاز هدبندی بالا و نصب سریع و آسان این محصولات به طور عمده برای پمپاژ آب از چاهها، رودخانه ها و استخرها و آبیاری مزارع مورد استفاده قرار می‌گیرد. قطر ذرات معلق در آب برای این نوع الکتروپمپها اهمیت زیادی داشته و جهت استفاده از این نوع الکتروپمپها در مناطق شن زار توصیه می‌شود که حتماً بر روی دستگاه توری مناسب نصب گردد تا از ورود شن و ماسه به داخل الکتروپمپ جلوگیری به عمل آید.

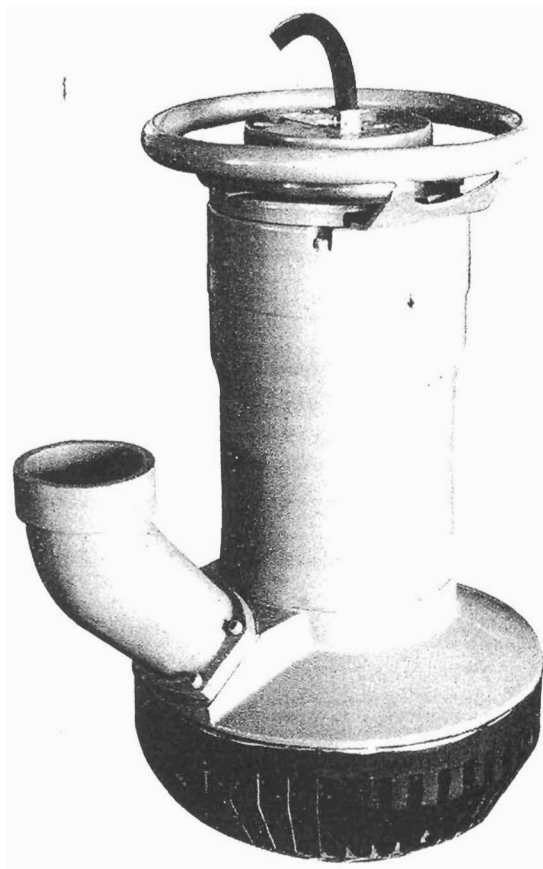

● تذکر:



الکتروپمپهای کفکش و لجن کش نبایستی خارج از شرایط مشخص شده در پلاک (دبی - دور فشار - دما و سایر دستورات و آئین نامه های کارکرد بکار گرفته شود. توضیحات این دفترچه شامل شرایط استاندارد طراحی می‌شود لذا جهت اطمینان از کارکرد صحیح پمپ نیاز است افرادی که تخصص لازم، جهت حفظ و نگهداری از پمپ را دارنده مسئولیت نصب و نگهداری از پمپ را بر عهده بگیرند. در هر صورت در مواقعی که با مشکلی مواجه می‌شوید با مهندسی فروش کارخانه یا یکی از نمایندگیهای مجاز این کارخانه تماس حاصل نمایید.



۲. حمل الکتروپمپها :

حمل این پمپها توسط حلقه زنجیری که به بالای محفظه موتور متصل است انجام می گیرد. یک حلقه زنجیر را در شیار موجود در محفظه موتور وارد نموده و سپس توسط پیچ و مهره ۹۲۰-۲۶ و ۹۱۴-۲۶ محکم نمایید نحوه نصب ثابت در شکل (الف) و برای حالت نصب متحرک در شکل (ب) نشان داده شده است. این زنجیر بایستی صرفاً برای حمل خود پمپ بکار گرفته شود و بار دیگری به آن اعمال نشود.

تذکر: از کابل برق پمپ برای حمل استفاده نشود.

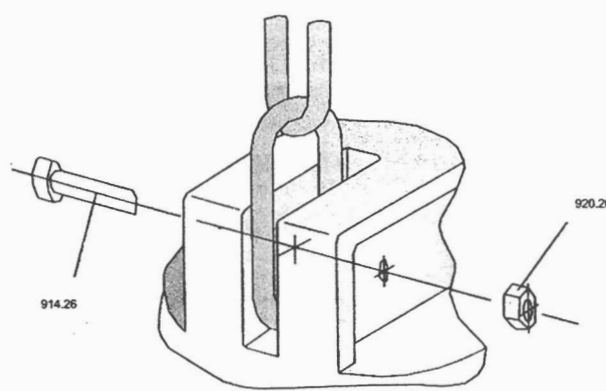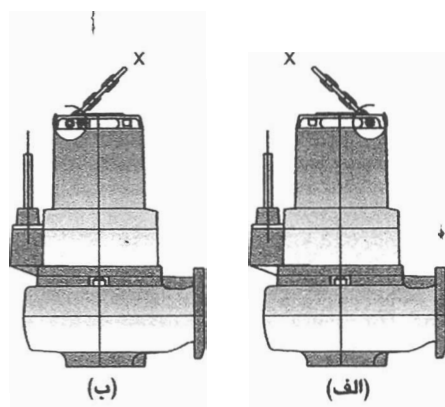

Detail X

۳. راه اندازی الکتروپمپهای لجن کش و کف کش :

قبل از راه اندازی مطمئن شوید که ولتاژ منبع تغذیه مطابق پلاک بوده و از دوران صحیح، مقاومت عایقی درست و از اتصال صحیح دستگاه به مدار تابلو برق و نیز از تست مقاومت عایقی اطمینان حاصل شود. به پلاک الکتروپمپ قبل از راه اندازی توجه شود و نقطه کاری الکتروپمپ از نظر هودبی و آمپر جذبی مطابق پلاک تنظیم گردد.

تذکر: انحراف زیاد نقطه کاری الکتروپمپ از مشخصات ذکر شده در پلاک آن منجر به سوختگی الکتروپمپ و یا کاهش راندمان آن خواهد شد.

تست مقاومت عایقی :

سعی کنید قبل از نصب و راه اندازی الکتروپمپ از مقاومت عایقی آن اطمینان حاصل کنید. تست مقاومت عایقی بصورت زیر انجام می گیرد :

تست مقاومت عایقی توسط یک دستگاه **Megger-1000 V** از طریق سیمهای **U.V.W** نسبت به هم و نسب به سیم ارت (**Earth**) سنجیده می شود که نبایستی کمتر از ۵ مگا اهم باشد. در هر صورت اگر مقاومت عایقی کمتر از ۵ مگا اهم باشد یا رطوبت به داخل پمپ نفوذ کرده یا محیط اندازه گیری دارای رطوبت است و یا کابل های پمپ آسیب دیده است در هر مورد باید از سالم بودن پمپ اطمینان حاصل شود. سعی کنید در این گونه موارد با مهندسی فروش کارخانه تماس حاصل کنید.

تذکره:

بعد از تست مقاومت عایقی مدار کنترل سیمهای ۵ و ۴ را اتصال کوتاه نمایید تا سنسور حرارتی بر اثر ولتاژ اعمالی آسیب نبیند.


اتصالات الکتریکی الکتروپمپ

نصب کابل های الکتروپمپ بایستی توسط یک برق کار ماهر انجام پذیرد مقدار ۱۰ متر کابل به همراه الکتروپمپ ارائه شده است که علائم مشخصه در انتهای سیمهای آن وجود دارد (بطور مثال **U, V, W**) اگر لازم است در طول کابل تغییری حاصل شود، از روی شماره های شناسایی روی سیمها یا رنگ آنها استفاده نمایید بعد از پایان کار علائم مشخصه انتهای رشته سیمها را مطابق با حالت اول بر روی آنها بچسبانید نقاط اتصال دو کابل را با مواد رزینی کاملاً عایق کاری نمایید.

اتصال کابل قدرت:

روش راه اندازی جایگزینی **Y** و **Δ**:

برای کابل های تغذیه شش رشته فقط دیاگرام مدار ایستگاه پمپاژ نشان داده شده است. موتورهای که با قدرت ۴/۸ کیلووات به بالا راه اندازی می شوند معمولاً به کابل ۱۲-۱۰ رشته مجهز می شوند تا بتوان به صورت ستاره-مثلث راه اندازی کرد اگر موقعیت محل اجازه دهد با روش **dol** (روش اتصال مستقیم) راه اندازی آسان است. سیم کشی مدار موتور بر اساس شکل (الف) و (ب) با وصل سیم ها به ترتیب خاص خود انجام می گیرد.

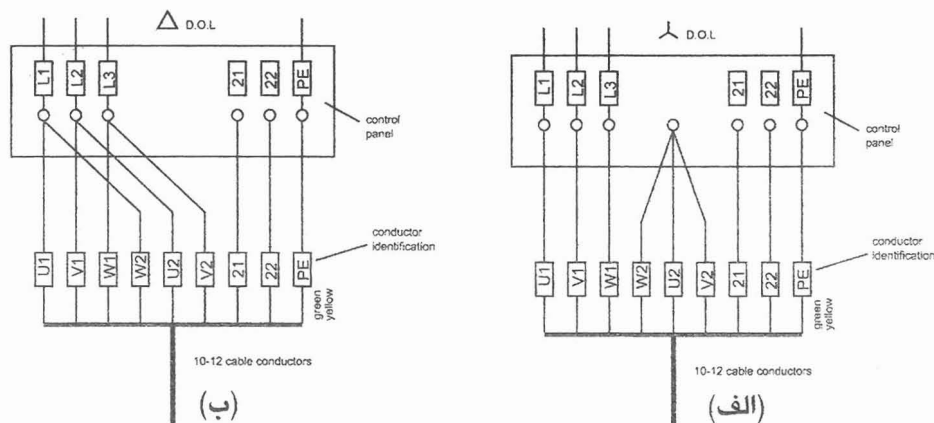

یادآوری: در الکتروپمپهای باتوان ۲۰ کیلووات به بالا کابل کنترل و قدرت بصورت مجزای باشد.










۴- نصب الکتروپمپهای لجن کش و کف کش :

الف : نصب الکتروپمپهای لجن کش

- نصب ثابت : قطعات ارائه شده برای نصب ثابت مطابق شکل و جدول زیر می باشد :




شماره قطعه	نام قطعه	شماره قطعه	نام قطعه
72-1	زانویی پایه دار	904	پین پیچی
732	قطعه اتصال دهنده	90-3037	پیچ فونداسیون
894	پایه نگهدارنده سیم بکس	90-3038	پیچ فونداسیون
554	قطعه محکم کننده سیم بکس	920-03	مهره کرم دار
572	بست سیم بکس	920-04	مهره کرم دار
59-21	قلاب	902-01	واشر فنری
410-01	قلاب واشر لاستیکی فلج رانش	550-05	واشر تخت
901	پیچ دوسر	59-24	سیم بکس
		885	زنجر

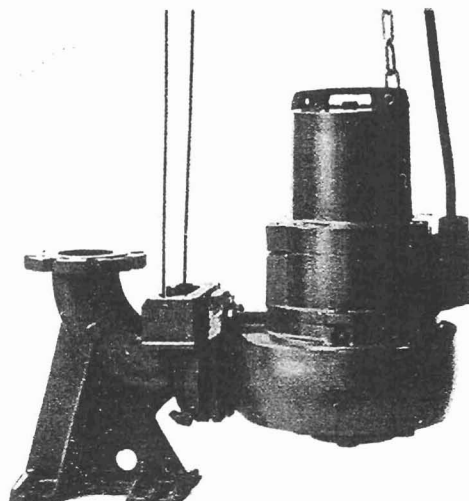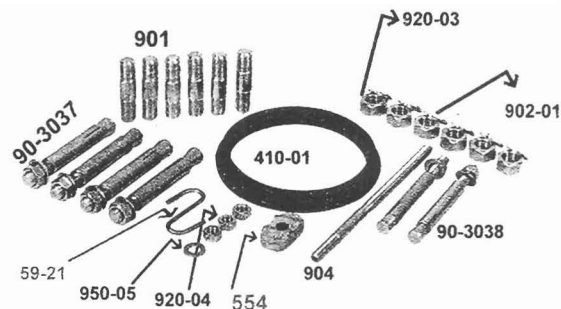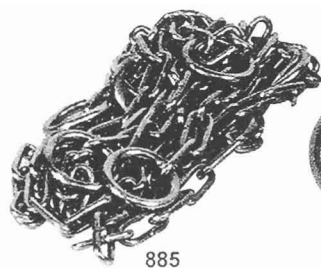





تذکره:

قطعات شماره 732, 410.35, 901.35, 932.35, 920.35 موقع مونتاژ بر روی پمپ نصب شده است بایستی قطعات شماره 920.36, 59-18, 59-24, 72-1, 90-3.37, 90-3.38 مطابق شکل زیر نصب می گردد.


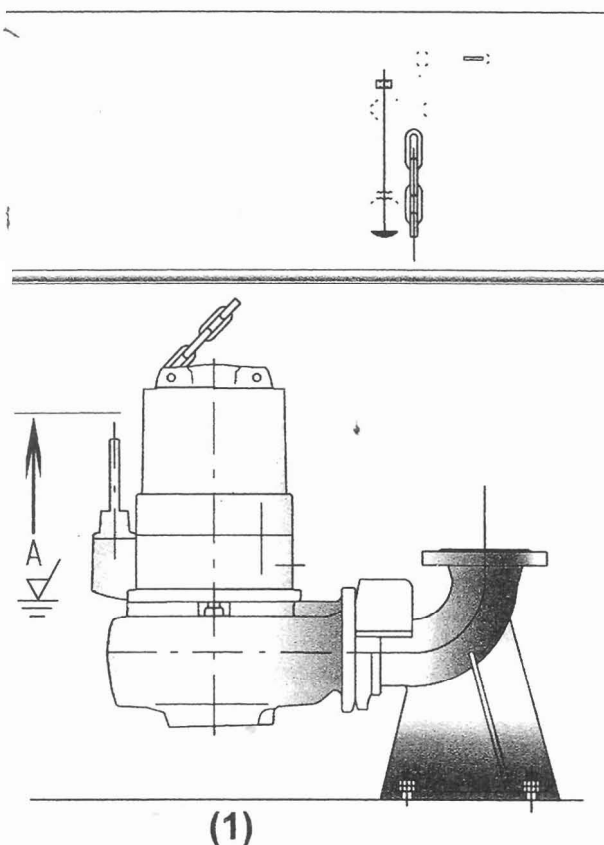


A=Lowest switch-off point with automatic operation, approx. upper edge of pump casing.

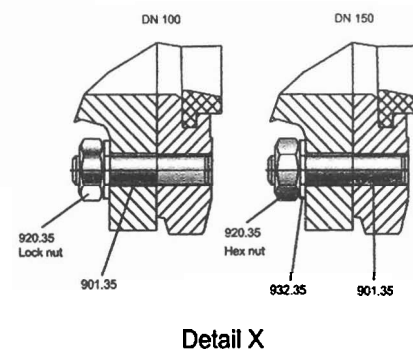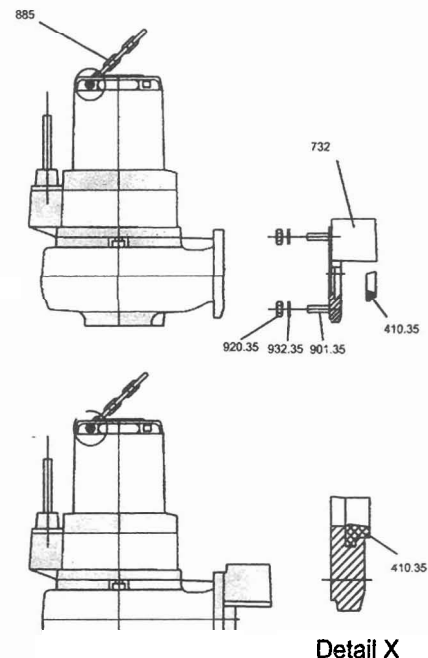

روش نصب :


زنجیر را در جهت مخالف نازل تخلیه به پمپ وصل می کنیم (شکل ۱) فلنج پایه دار پمپ را داخل سیم راهنما قرار داده پمپ را پایین می بریم، پمپ به زانوئی پایه دار متصل می شود (۱-۷۲) سپس لوله تخلیه را برای نصب آماده می کنیم .

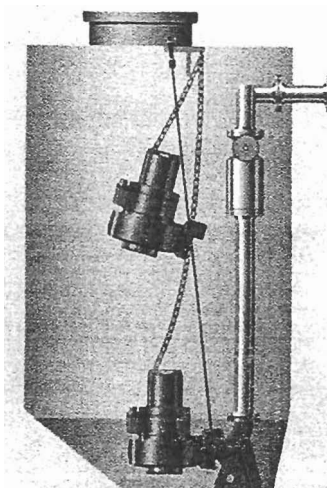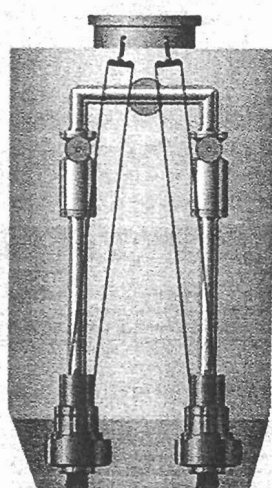





نصب متحرک :

قطعات ارائه شده برای نصب متحرک مطابق شکل و جدول زیر می باشد.

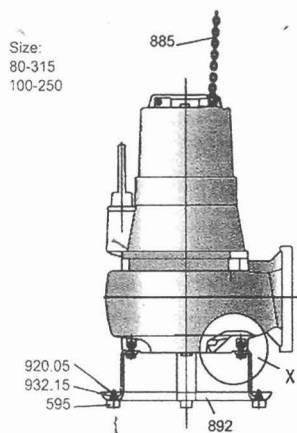


DETAIL X


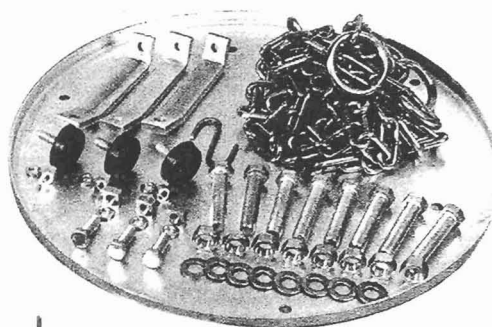



شماره قطعه	نام قطعه	شماره قطعه	نام قطعه
920-03	مهره	72	زانویی جوشی کامل
920-04	مهره	72-01	زانوی جوشی
920-05	مهره چهار گوش کرم دار	72-02	فلنج
932-02	واشر فنری	892	شاسی
932-03	واشر فنری	183	پلیه نگهدارنده
550-05	واشر	595	پیچ لاستیکی شاسی
59-18	قلاب	901-02	پیچ سرشش گوش کرم دار
885	زنجیر	901-03	پیچ سرشش گوش کرم دار

Size:
100-315
150-250

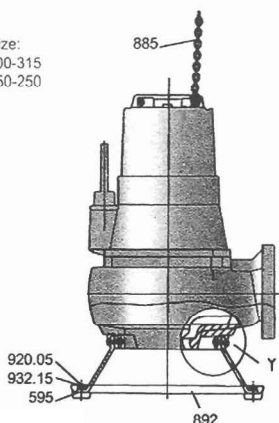

DETAIL Y

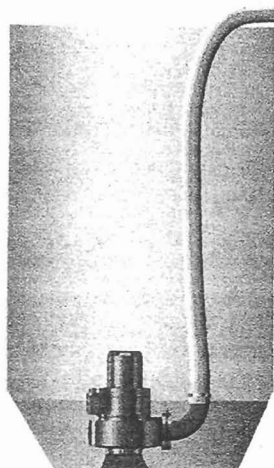


روش نصب :

زنجیر را از جانب نازل تخلیه به پمپ وصل کرده و پمپ را آویزان می کنیم، این باعث می شود که نازل تخلیه به طرف بالا کج شود که بواسطه آن در هنگام پائین بردن پمپ به محل استقرار بطور اتوماتیک بادخوری بوجود می آید، پمپ بایستی در حالت قائم نصب شود بطوریکه موتور در بالا قرار گیرد.


● نصب الکتروپمپ با لوله ثابت :

الکتروپمپ‌های کف کش را می‌توان به روش متحرک با لوله ثابت نصب کرد. اغلب الکتروپمپ‌های کف کش بصورت متحرک نصب می‌گردد. در شکل زیر طریقه نصب الکتروپمپ کف کش با لوله ثابت نشان داده شده است.

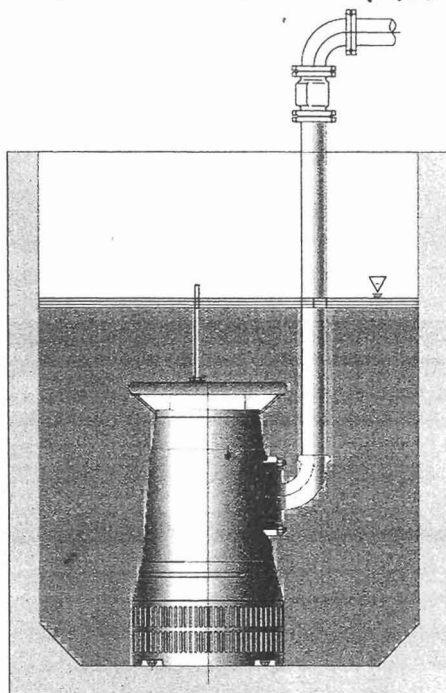

● نصب الکتروپمپ با شیلنگ خرطومی :

الکتروپمپ‌های کف کش به صورت نصب متحرک با بستن یک لوله خرطومی به خروجی آن و قرار دادن پمپ مذکور در داخل یک گودال مطابق شکل می‌توان اشاره کرد.

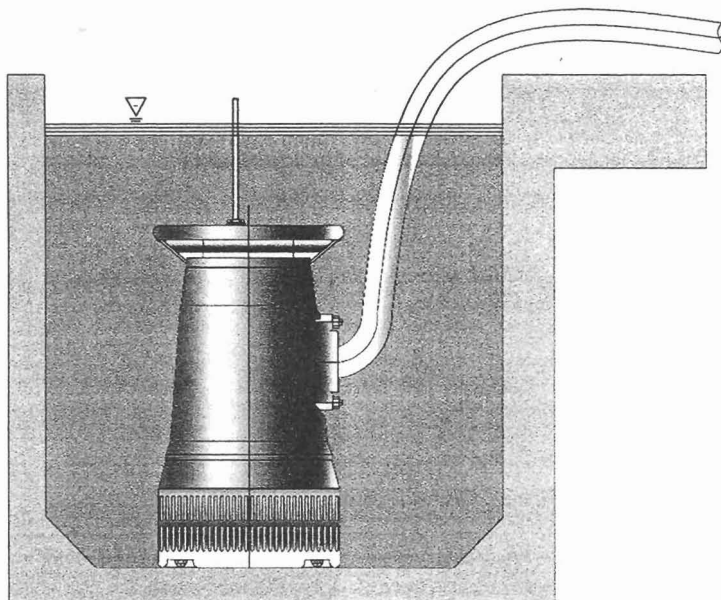



● تذکره ۱ : بایستی در هر دو حالت توجه شود که الکتروپمپ به صورت خشک کار نکند.

● تذکره ۲ : توجه داشته باشید که الکتروپمپ‌های کف کش بایستی در آب صاف و تمیز کار کند. قطرات جامدی که این نوع الکتروپمپ‌ها می‌توانند پمپاژ کنند کمتر از ۱ میلی متر است اگر اندازه قطعات جامد بزرگتر از حد مجاز باشد بین قطعات پمپ گیر کرده و موجب آسیب دیدگی موتور الکتروپمپ خواهد شد.





Power cable 8-core DOL

Cable	max cable dia	Motor version
NSSHou-J 8X1, 5mm	2 19.1mm	X
Tefzell 8X1,5mm	2 13.1mm	X

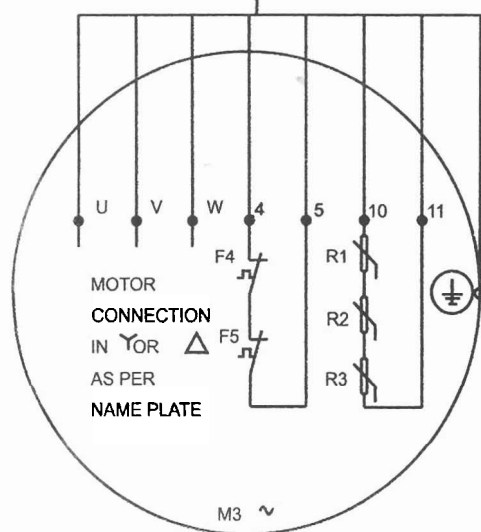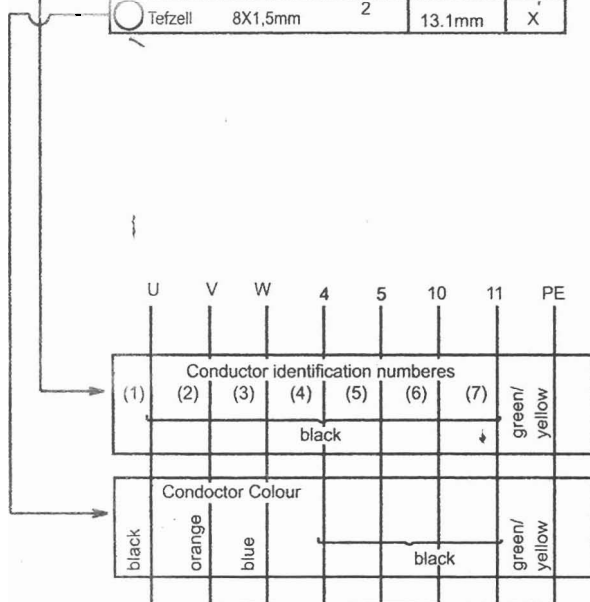

Power cable 12-core

Cable	max cable dia	Motor version
NSSHou-J 12X2, 5mm	2 24.7 mm	X
NSSHou-J 7X4+5X1,5mm	2 28.8mm	X
Tefzell 12X2, 5mm	2 19.0mm	X

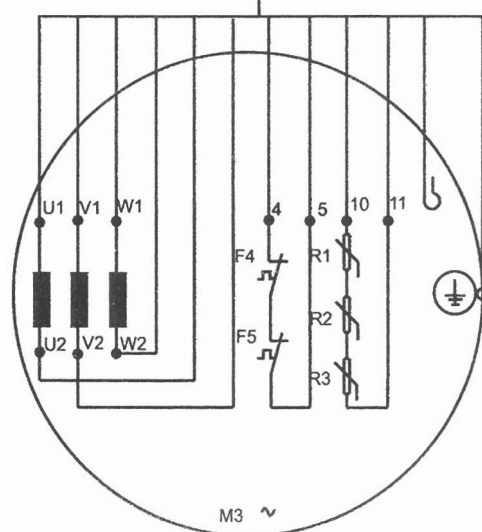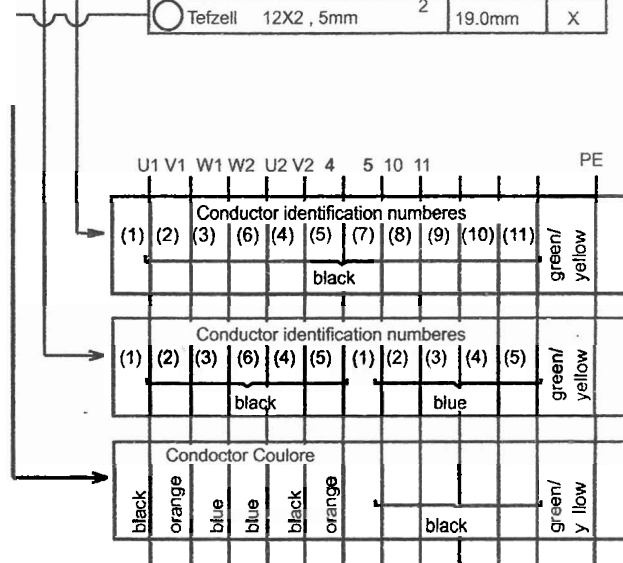

الف - نصب به صورت جایگزینی و Δ:

ب - نصب به صورت مستقیم و Δ:



شکلهای بالا نحوه استفاده از کابلهای قدرت ۱۲ رشته و ۸ رشته را نشان میدهد.
توجه: در شکلهای فوق کابل قدرت و کنترل مجزا از هم نمی باشد.

تذکر: بایستی توجه داشت در مورد کابلهایی که تعداد رشته های آن ۱۳ عدد می باشد رشته ۱۳ ام برای سنسور آب تعبیه شده است.



power cable 10/12 core



Cable	max cable dia - W	Motor connection
① A 07RN - F 7x1.5 mm ²	16.2 mm	U
② NSSHdu - J 8x1.5 mm ²	19.1 mm	H
③ Tefzeli 8x1.5 mm ²	13.1 mm	U/H

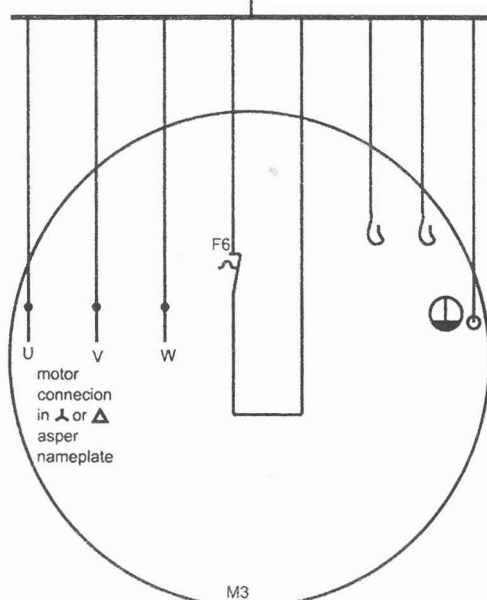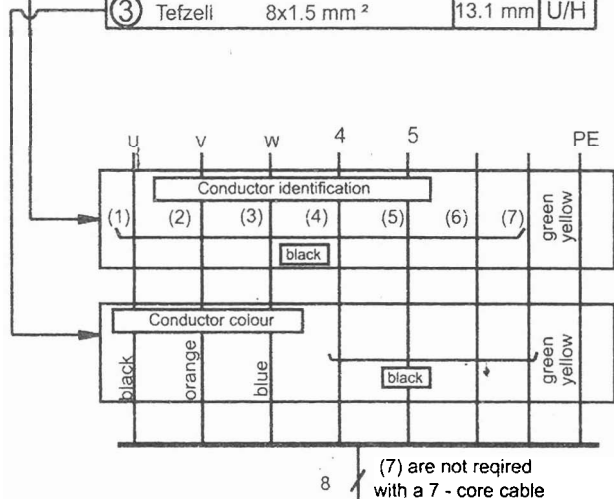

ب

power cable 10/12 core

Cable	max cable dia - W	Motor connection
① A 07RN - F 10x1.5 mm ²	20.6 mm	U
② NSSHdu - J 10x1.5 mm ²	20.7 mm	H
③ NSSHdu - J 12x2.5 mm ²	24.7 mm	
④ NSSHdu - J 7X4+5X1.51.5 mm ²	28.8 mm	U/H
⑤ A 07RN - F 10x1.5 mm ²	19.0 mm	

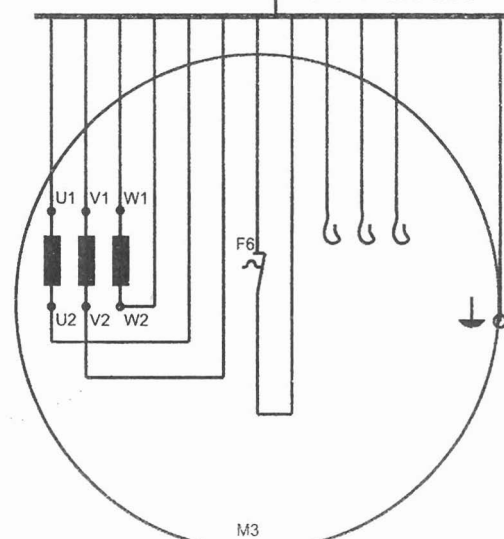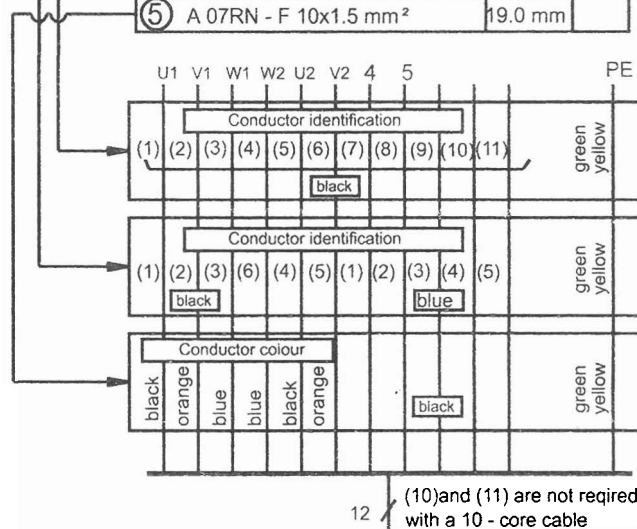

الف


شکل های بالا نحوه نصب کابل های قدرت ۱۰/۱۲ رشته و ۷/۸ رشته را نشان میدهد.

توجه: کابل های با تعداد رشته ۷/۸ جهت راه اندازی تک ضرب ستاره یا مثلث استفاده میگردد اما کابل های قدرت ۱۰/۱۲ رشته برای راه اندازی Y و Δ استفاده میگردد.



کنترل جهت دوران

جهت صحیح دوران از دید طرف مکش یا رانش خلاف چرخش عقربه‌های ساعت است اگر ترتیب فازها معلوم باشد و اتصال سیم‌های کابل مطابق بر چسب‌های آن صورت گیرد جهت دوران بطور خودکار صحیح خواهد بود در غیر این صورت برای تعیین جهت دوران صحیح از شکل پروانه (پره‌ها روبه پشت بایستی دوران نمایند) و فلش روی پمپ استفاده شود.

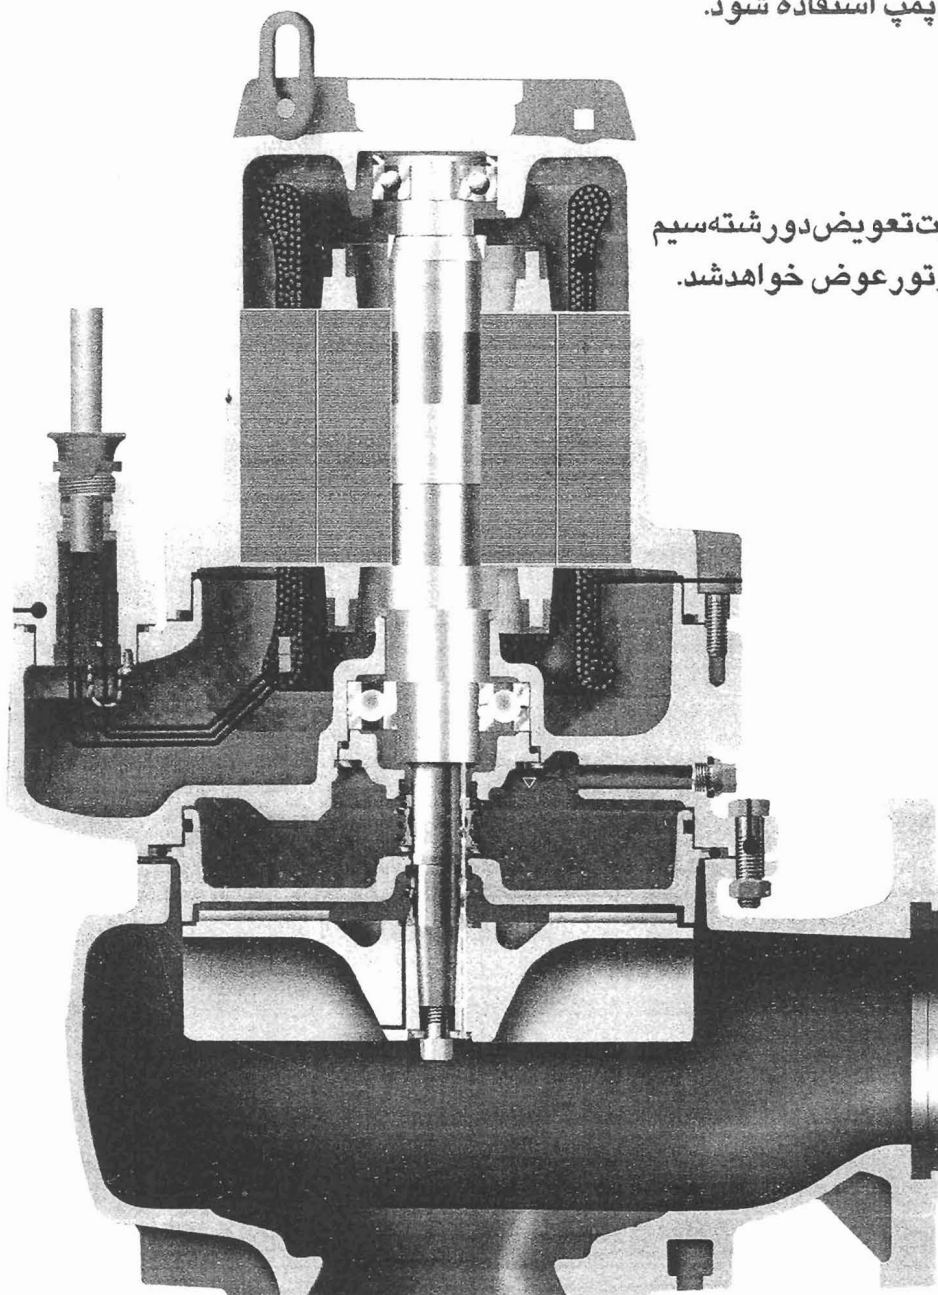

تذکر: در صورت تعویض دور شسته سیم دور الکتروموتور عوض خواهد شد.





روش کار:

ابتدا بایستی مطمئن باشید که قطعات جامد در داخل محفظه پمپ نباشد

● (الف) روش ساده و معمولی

پمپ را در حالت ایستاده قرار داده و پس از یک استارت فورا خاموش کنید از طرف رانش جهت دوران پروانه را مشاهده نمایید جهت دوران پروانه بایستی خلاف جهت دوران عقربه های ساعت شروع بکار کند.

● (ب) روش کنترل توسط جریان مصرفی



اگر جهت دوران صحیح نباشد جریان مصرفی الکتروپمپ بخصوص در دبی های بالا حدود دو برابر جریان نامی است (مخصوصا در الکتروپمپهای با پروانه نوع K یا F یا E) لازم بذکر است که جهت دوران توسط فلش روی پمپ نشان داده شده است.

حفاظت الکتروپمپ

جهت حفاظت الکتروپمپ در مقابل افزایش آمپر جذبی و ناشتی سیال و رطوبت به داخل الکتروموتور از سنسورهای حرارتی و سنسورهای رطوبت و ناشتی استفاده میگردد.

سنسور آب	سنسور رطوبتی	سنسور حرارتی	توان مصرفی الکتروپمپها
			زیر توان ۵/۵ کیلووات
		●	باتوان ۵/۵ تا ۷/۵ کیلووات
●		●	۷/۵ تا ۲۴ کیلووات
●	●	●	بالای توان ۲۴ کیلووات

لطفا به نحوه نصب سنسورها توجه فرمایید.

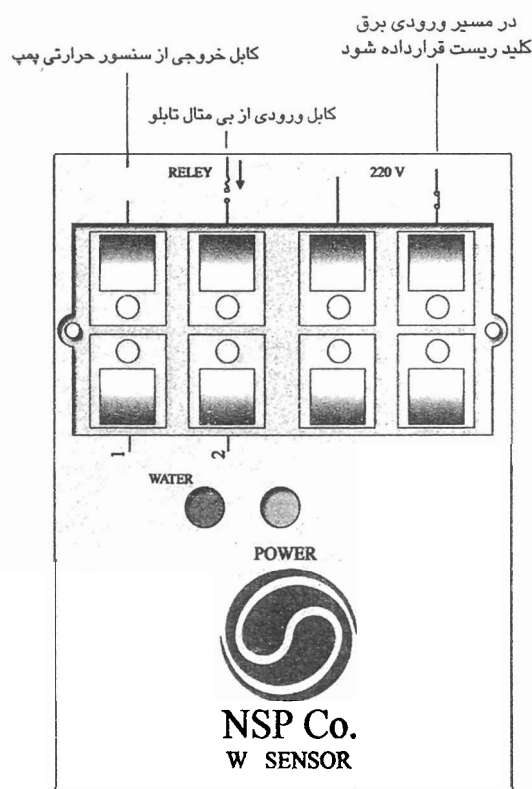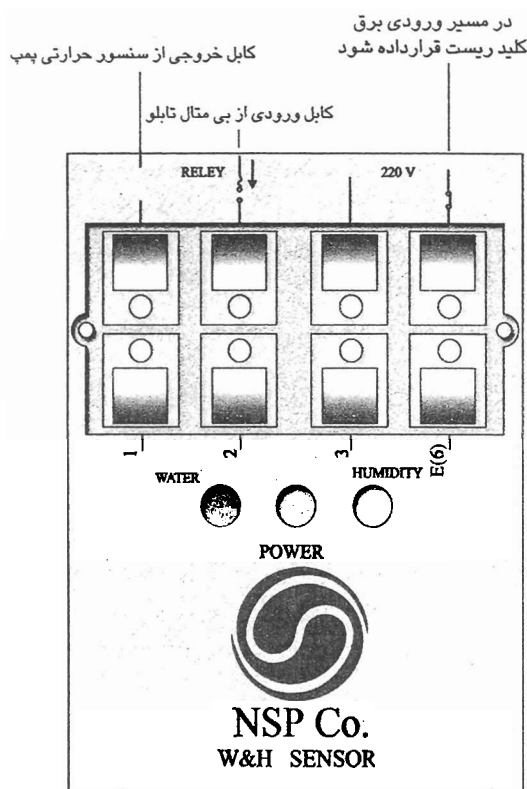



۵- تعمیر و نگهداری الکتروپمپ :

● بازرسی یا تاقانها و روغن کاری آنها :

محور پمپ و موتور در داخل بلبرینگهای شیار عمیق (Deep groove) تعبیه شده و بلبرینگها دارای محفظه گریس هستند. در هر بازبینی بلبرینگها را با گریس تمیز پر کنید و در صورت خرابی بلبرینگ آنرا تعویض نمایید.

● آب بندی محور (Shaft seal) :

محور توسط دو عدد آببند مکانیکی در کنار هم یعنی در بین پمپ و موتور آببندی میشود، آببند مکانیکی توسط روغن داخل محفظه یا تاقان روان کاری و خنک کاری میشود.

تذکر ۱: شایان ذکر است که قطعات استاندارد استفاده شده در الکتروپمپ بعد از یک دوره کارکرد بایستی تعویض گردد. دوره کارکرد برای این نوع قطعات ۴۰۰۰ ساعت می باشد.



تذکر ۲: سعی کنید موقع تعویض بلبرینگها و مکانیکاسیلهای آنرا به خوبی جا انداخته و از آببندی مکانیکاسیلهای اطمینان حاصل کنید و با تزریق گاز نیتروژن به داخل محفظه موتور از سالم بودن آنها مطمئن شوید.

● تعویض روغن :

روغن پمپ را بعد از ۴۰۰۰ هزار ساعت کارکرد تقریباً در سال یک بار تعویض نمایید

روش کار :

الکتروپمپ را در حالت افقی قرار دهید به طوری که جای کافی برای یک ظرف در قسمت زیر در پوش ۹۰۳ وجود داشته باشد (شکل زیر) در پوش ۹۰۳ را باز کرده همراه واشر ۴۱۱ بردارید و روغن را تخلیه نمایید اگر روغن تمیز به نظر برسد (زرد روشن یا سفید) دلالت بر سالم بودن آببند مکانیکی دارد، سپس تعویض روغن را انجام دهید ولی اگر در محفظه آب وجود داشته باشد آببند مکانیکی را بررسی نمایید در صورت خراب شدن بایستی تعویض شود.

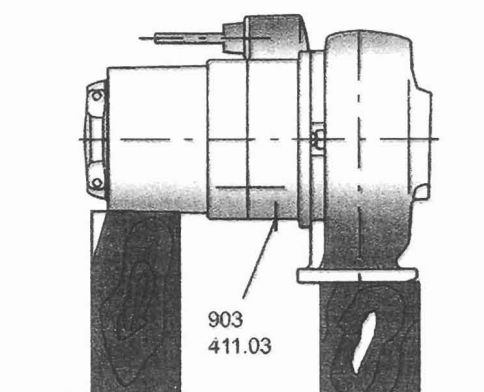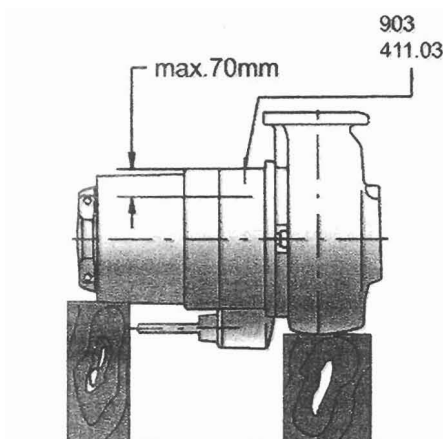



درجه روغن و میزان آن :

در راه اندازی اولیه پمپ از روغن پارافینی که در محفظه پمپ از طرف کارخانه پر شده استفاده نمائید، این کار عمر مفید آبیند مکانیکی را افزایش می دهد در مراحل بعدی از هر نوع روغن موتور همراه باماده افزودنی یا بدون آن با درجه **SAE10w** تا **SAE20w** می توان استفاده کرد. مقدار روغن لازم برای تیپ های مختلف الکتروپمپها به صورت ذیل است.

الف : الکتروپمپهای لجن کش :

تیپ الکتروپمپ	۵۰ - ۱۴۰	۸۰ - ۲۱۰	۸۰ - ۳۱۵	۱۰۰ - ۲۵۰	۱۵۰ - ۳۱۵
مقدار روغن به لیتر	۰/۴۵	۱/۷	۴/۶	۲/۱	۴/۶
تیپ الکتروپمپ	۱۵۰ - ۴۰۰	۲۰۰ - ۴۰۰	۲۵۰ - ۲۹۰		
مقدار روغن به لیتر	۶	۶	۶		

ب : الکتروپمپهای کف کش :

تیپ الکتروپمپ	SPD100	SPD80	SPD50	SPD32
مقدار روغن به لیتر	۱/۵	۲	۰.۵	۱/۵

تست مقاومت عایقی

در هنگام تعویض روغن مقاومت عایقی در انتهای کابل بایستی اندازه گیری شود (کابل را از مدار کنترل باز کنید) از یک دستگاه **megger**، ۱۰۰۰ ولتی برای اندازه گیری استفاده میشود مقاومت سیم پیچ که از طریق سیمهای U, V, W نسبت به هم و سیم ارت (**Earth**) سنجیده میشود نباید از ۵ مگا اهم کمتر باشد اگر کمتر از ۵ مگا اهم باشد لازم است کابل از ترمینال موتور جدا شده و مقاومت کابل و سیم پیچی موتور را جداگانه اندازه بگیریم مقاومت عایقی نامناسب کابل نشان دهنده آسیب دیدگی آن است و باید آنرا عوض کرد در مورد موتور مقاومت نامناسب نشان دهنده وجود آب یا رطوبت داخل آن است و میبایست الکتروموتور سرویس شود جهت سرویس آن با کارخانه تماس بگیرید.


تذکره:

هنگام تست مقاومت عایقی مدار کنترل سیم های ۴ و ۵ را اتصال کوتاه کنید، تا سنسور حرارتی بر اثر ولتاژ اعمالی آسیب نبیند.



۷- کلید قطع و وصل بر اساس سطح مایع (کلید شناور)

به درخواست مصرف کننده الکتروپمپ و در صورت نیاز اگر لازم باشد که الکتروپمپ در هنگام پر بودن چاه کار کرده و در هنگام خالی بودن خاموش باشد باید یک سوئیچ شناور عمل کننده بر اساس سطح مایع بر روی الکتروپمپ نصب شود که این سوئیچ در صورت درخواست به همراه دستگاه فرستاده می شود. بنابراین زمانی که سطح مایع به لبه بالائی محفظه موتور رسید سوئیچ عمل نموده و موتور خاموش می شود.

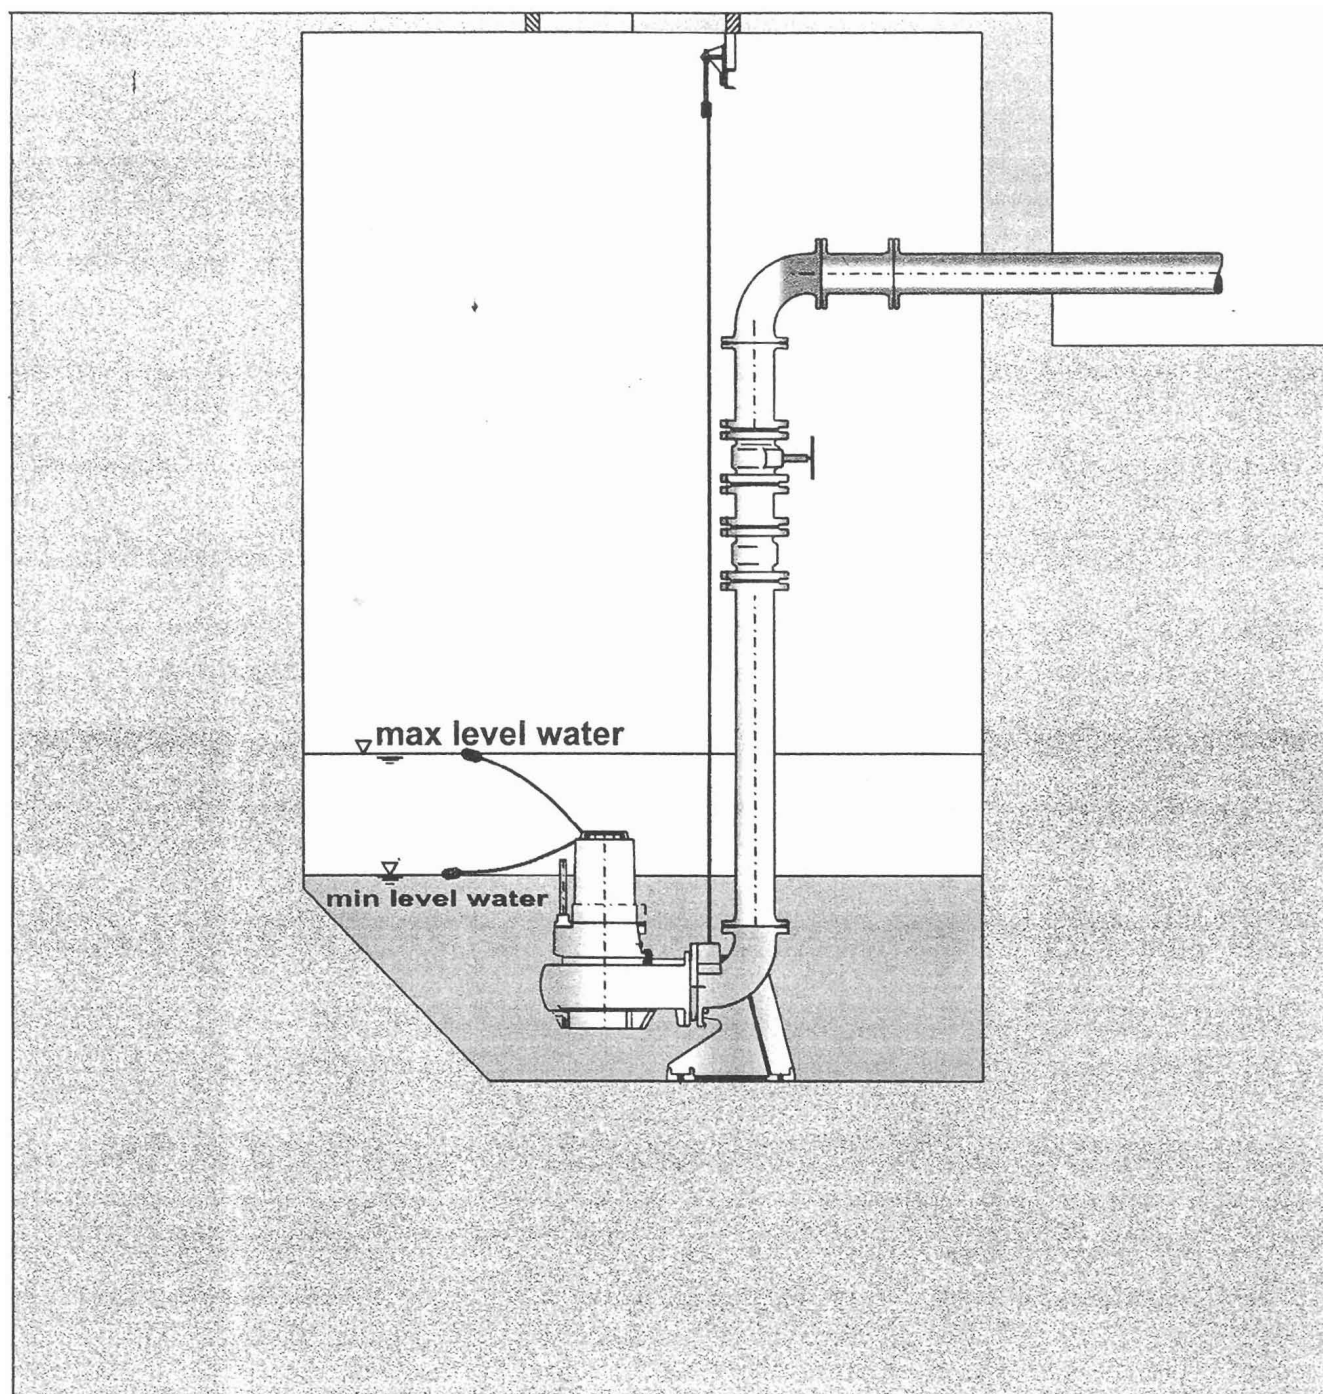



۸- دفعات مجاز خاموش و روشن کردن الکتروپمپ در ساعت :

تا ۵۵ کیلووات تقریبا ۴ بار
تا ۱۳۰ کیلووات تقریبا ۲ بار


تا ۱۱ کیلووات تقریبا ۱۰ بار
تا ۳۰ کیلووات تقریبا ۶ بار

استارت و راه اندازی:

قبل از راه اندازی لازم است که مطابق بندهای قبل جهت دوران پروانه ، مقاومت فاز به بدنه و سطح روغن بررسی شود

تذکره:

الکتروپمپ نباید در حالت خشک کار کند الکتروپمپ برای کار در حالتی طراحی شده که سطح مایع تقریبا بالای محفظه موتور (سطح **A**) باشد ، این سطح در کار کرد اتوماتیک سطح مینیمم است اگر چنانچه الکتروپمپ برای مدتی طولانی بلا استفاده مانده است لازم است محفظه حلزونی و داخل جایگاه نصب پمپ از رسوبات احتمالی تمیز گردد تا در موقع راه اندازی الکتروپمپ آسیب نبیند .

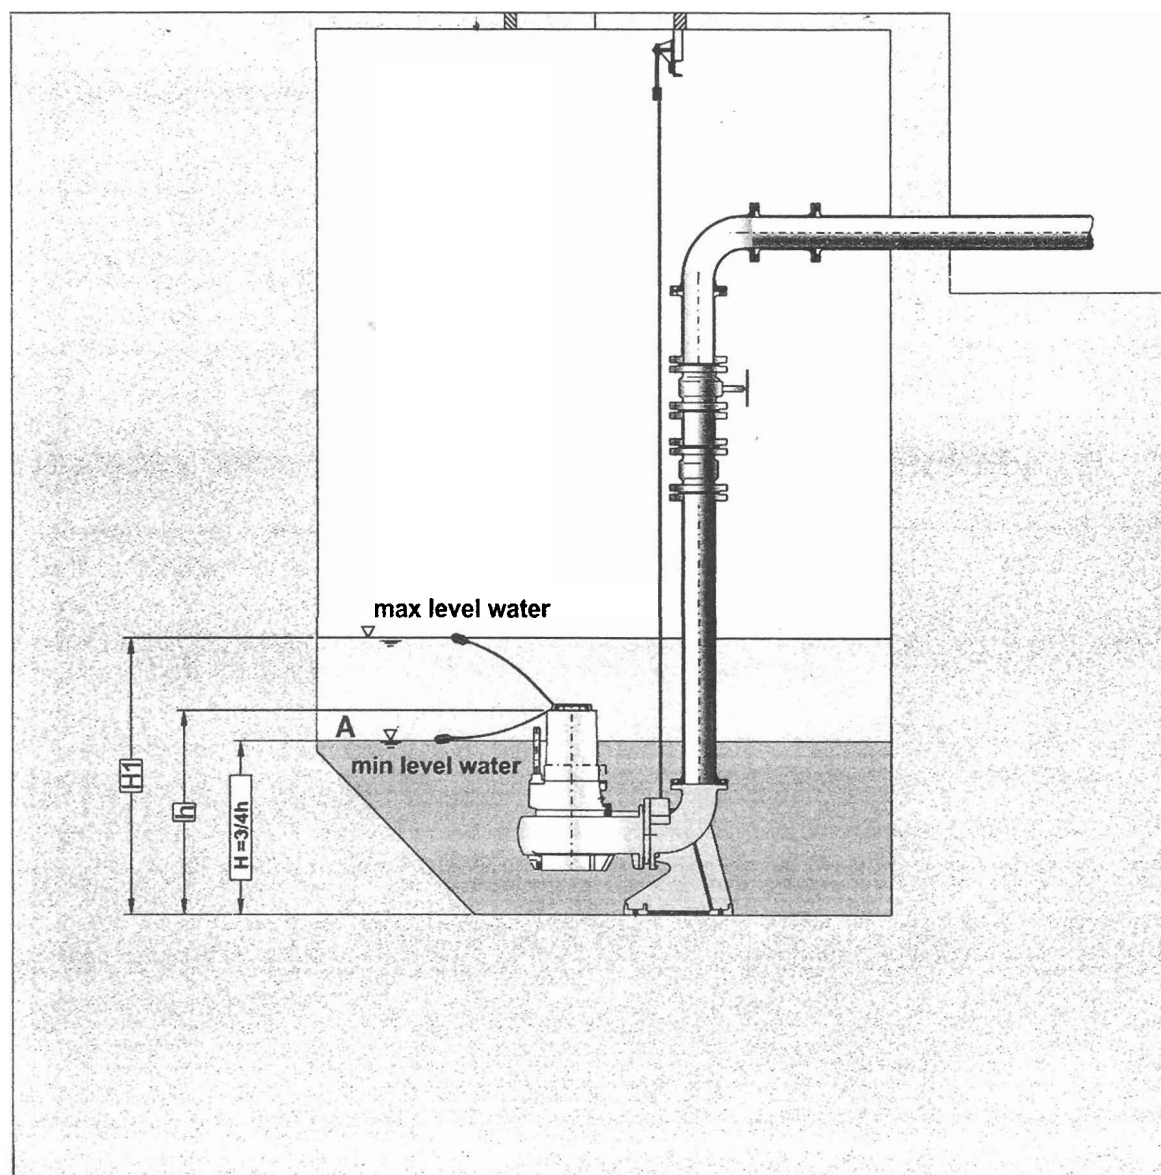



- تذکره ۱: ارتفاع $H1$ می بایست بر اساس حجم ایستگاه انتخاب گردد تا دفعات روشن و خاموش شدن پمپ در محدوده گفته شده باشد. و ارتفاع h در دفترچه انتخاب پمپ ارائه گردیده است.
- تذکره ۲: با توجه به اینکه کلیه قطعات قسمت موتور با فشار $1-1.5 \text{ Bar}$ تست نشستی میشوند لذا بایستی توجه داشت که ارتفاع سطح آب بالای پمپ بیشتر از 10 متر نباشد.